



# Zertifikat

über die Luftdichtheit des Gebäudes

Grund der Prüfung: **EnEV Abnahmetest**

Das Gebäude: **Neubau eines Zweifamilienhauses  
Steinbinge 8  
34212 Melsungen- Schwarzenberg**

hat am: 24.03.2016

bei der Luftdichtheitsmessung nach DIN EN 13 829 folgenden Wert für die volumenbezogene Luftdurchlässigkeit erzielt:

**$n_{50}$  -Wert: 0,4 1/h**

Der zulässige Grenzwert der Luftdurchlässigkeit nach DIN 4108 – 7 und Energieeinsparverordnung (EnEV) beträgt für Gebäude mit Fensterlüftung:

**$n_{50}$  -Wert:  $\leq 3,0$  1/h**

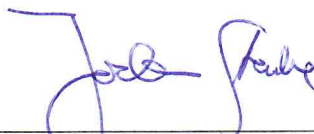
und für Gebäude mit mechanischer Lüftungsanlage:

**$n_{50}$  -Wert:  $\leq 1,5$  1/h**

**Die Anforderungen der Vorschriften werden erfüllt.**

Malsfeld, den 24.03.2016

Ort, Datum

  
Unterschrift